



SISTEMI IDROTERMICI
COMPARATO

UFFICI: VIALE DELLA LIBERTÀ, 53 • LOCALITÀ FERRANIA
17014 CAIRO MONTENOTTE • TEL: +39 019 510.371 r.a. • FAX: +39 019 517.102
www.comparato.com • info@comparato.com

Unità di interfaccia ECOKAM S

Unità di interfaccia tra termocamino e caldaia
con scambiatore a piastre per produzione acqua calda sanitaria

MANUALE D'USO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Gentile Cliente,

La ringraziamo per avere scelto i moduli **ECOKAM S COMPARATO** frutto di studi, ricerche ed esperienza a lungo maturata nel campo dell'impiantistica termoidrosanitaria.

Questo manuale costituisce parte integrante del prodotto e non va da esso separato.

Vi chiediamo di leggerlo attentamente, in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti l'installazione e la manutenzione del modulo, e di segnalare eventuali imprecisioni o la necessità di chiarimenti e/o aggiunte.

E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni a persone, animali o cose derivanti da un uso improprio o causati da errori nella installazione o manutenzione del modulo nonché dall'intervento di personale non qualificato ed in generale da inosservanza di quanto contenuto nei manuali d'uso, installazione e manutenzione.

SOMMARIO

Manuale di installazione e manutenzione	2
Descrizione generale	2
Avvertenze particolari	2
Caratteristiche tecniche del modulo	2
Dati tecnici	2
Dimensioni generali d'ingombro e disposizione attacchi	2
Guida all'installazione	3
Rimozione del coperchio	3
Fissaggio a parete	3
Collegamento idraulico	3
Valvola servocomandata	4
Collegamento elettrico	4
Display digitale	5
Manutenzione	5
Dismissione e fine vita del prodotto	5

Manuale di installazione e manutenzione

Quanto descritto nel presente manuale è espressamente dedicato alla Ditta installatrice per una corretta e rapida installazione dell'apparecchiatura.

Descrizione generale

Il sistema **ECOKAM S** è costituito da un'unità, il modulo, sistemato in maniera pensile ad una parete all'interno dell'unità abitativa. Tramite il modulo è possibile produrre acqua calda sanitaria per l'unità abitativa sfruttando il calore prodotto sia da un termocamino che da una caldaia tradizionale.

Funzionamento

Fino a quando l'acqua presente nel termocamino non ha raggiunto una determinata temperatura "T", la produzione sanitaria è realizzata dalla caldaia a gas. Raggiunta tale temperatura, il termostato installato sul termocamino apre il contatto elettrico ed avvia contemporaneamente:

- l'attivazione del circolatore termocamino (se presente);
- l'azionamento delle valvole 3 vie deviatrice che esclude la caldaia;
- l'attivazione della valvola 3 vie modulante che controlla la produzione di acqua calda sanitaria;

Produzione di acqua calda sanitaria

L'acqua calda sanitaria è prodotta istantaneamente tramite scambiatore a piastre. Alla richiesta di acqua calda sanitaria da parte delle utenze la valvola motorizzata **SINTESI 3 VIE** modulante devia una parte del flusso proveniente dal termocamino, e diretto all'impianto di riscaldamento, verso lo scambiatore a piastre. L'elettronica comanda la valvola deviatrice attraverso la lettura della temperatura d'uscita dal modulo dell'acqua calda sanitaria. È possibile impostare, attraverso il display digitale, la temperatura dell'acqua sanitaria desiderata.

Una volta che il termostato rileva una temperatura inferiore a quella "T", inverte il procedimento sopra descritto riattivando la produzione di acqua calda sanitaria tramite caldaia a gas.

Avvertenze particolari

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto, ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

NOTA

Il termocamino in funzione necessita di circolazione sull'impianto di riscaldamento. Le eventuali valvole di zona installate devono essere sempre aperte.


Caratteristiche tecniche del modulo

Dati tecnici

Funzione acqua calda sanitaria


SCAMBIATORE SANITARIO	
CIRCUITO PRIMARIO	
Portata	800 l/h
Temp. ingresso/uscita	80/47 °C
CIRCUITO SECONDARIO	
Tipo di fluido	Acqua con durezza max 15° f
Produzione acqua calda sanitaria	11 l/min
Temperature ingresso/uscita	10/50 °C
Temperatura di erogazione	Regolabile elettronicamente da 35 a 50 °C

Curve caratteristiche pompe di circolazione

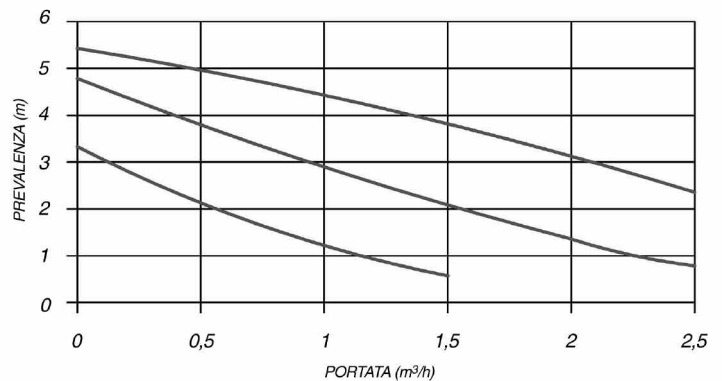

Dimensioni generali di ingombro e disposizione attacchi

Nella seguente figura sono indicate le dimensioni ai fini dell'installazione; sono inoltre evidenziate le disposizioni degli attacchi per un corretto allacciamento.

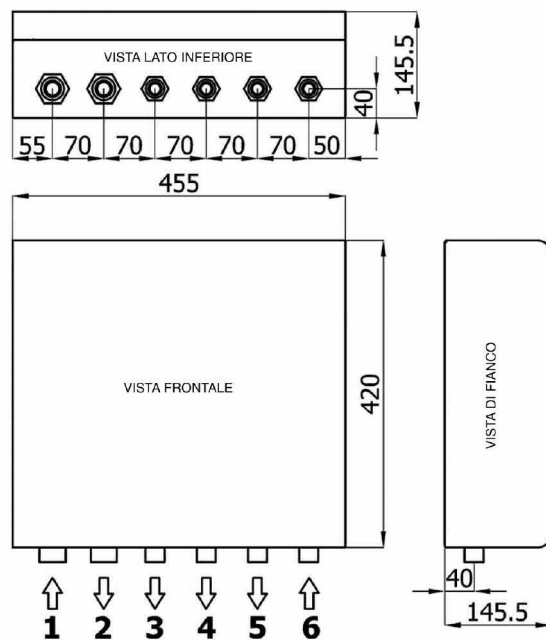


- 1 mandata da termocamino (1")
- 2 mandata a impianto di riscaldamento (1")
- 3 ritorno a termocamino (1")
- 4 uscita acqua calda sanitaria alla utenze (1/2")
- 5 uscita acqua fredda a caldaia (1/2")
- 6 ingresso acqua fredda di rete (1/2")

Guida all'installazione

Rimozione del coperchio


Prima di procedere con l'installazione si suggerisce di rimuovere il coperchio: in tal modo si evita di danneggiarlo ed allo stesso tempo risultano favorite le varie operazioni descritte ai paragrafi successivi. Dopo avere rimosso il coperchio ed averlo sistemato in zona sicura, l'unità si presenta come mostrato nella seguente figura.

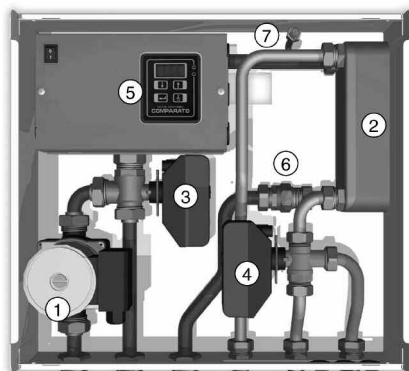

- 1 circolatore termocamino (opzionale)
- 2 scambiatore di calore a piastre in acciaio saldobrasato
- 3 valvola motorizzata **SINTESI 3 VIE** modulante per il controllo della produzione ACS
- 4 valvola motorizzata **SINTESI 3 VIE** per la gestione del flusso sanitario nel modulo regolatore elettronico per la produzione di acqua calda sanitaria
- 5 valvola di ritegno
- 6 valvola di sfogo aria

Fissaggio parete

Nella seguente figura è mostrata l'asola per il fissaggio a parete dei moduli d'interfaccia **ECOKAM S**.

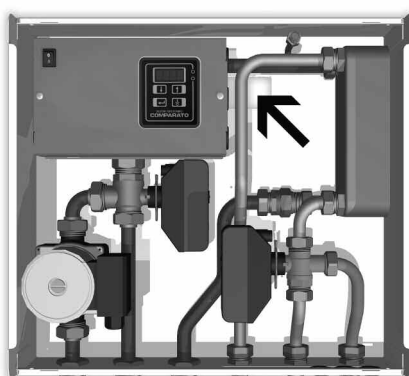


Dopo avere scelto il punto in cui installare il modulo tenendo conto delle dimensioni di ingombro di cui al precedente paragrafo "Dimensioni generali di ingombro e disposizione attacchi", utilizzare tasselli ad espansione previsti per foro a parete da Ø 5 mm.

Collegamento idraulico

Nella seguente figura vengono mostrate le connessioni idrauliche, verso l'**ECOKAM S**, verso la caldaia dell'unità abitativa e verso l'impianto.

Le connessioni idrauliche sono realizzate con raccordi Ø 1/2" (sanitario) e Ø 1" Gas (termocamino e riscaldamento).

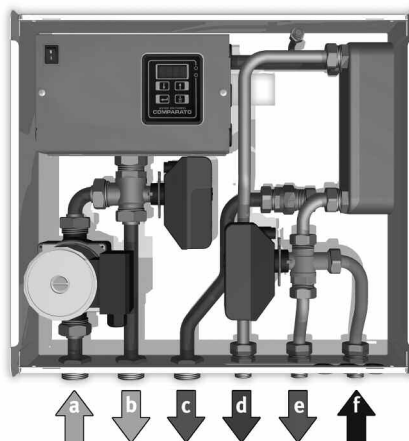

- a mandata da termocamino (1")
- b mandata a impianto di riscaldamento (1")
- c ritorno a termocamino (1")
- d uscita acqua calda sanitaria alla utenze (1/2")
- e uscita acqua fredda a caldaia (1/2")
- f ingresso acqua fredda di rete (1/2")

NOTA

Prima di procedere con l'installazione ed al fine di evitare che impurità o residui di lavorazioni possano fluire dalle tubazioni dell'impianto verso il modulo si raccomanda di effettuare una pulizia delle tubazioni facendo defluire in esse un abbondante quantitativo di acqua.

Quindi prima di allacciare il modulo:

1. Collegare le tubazioni di mandata all'impianto di riscaldamento dell'unità abitativa e della distribuzione dell'acqua sanitaria alla tubazione di alimentazione dell'acqua fredda e connettere la tubazione di ritorno dall'impianto di riscaldamento ad un punto di scarico.

Allo scopo utilizzare tubazioni flessibili.

Far circolare acqua utilizzando la pressione della rete di distribuzione del sanitario.

2. Dopo avere consentito un'abbondante circolazione in tutte le tubazioni, rimuovere gli elementi flessibili impiegati e procedere all'installazione e alla disaerazione del modulo.

La presenza di impurità nelle tubazioni a cui l'unità viene allacciata può essere alla base di funzionamento insoddisfacente oltre a causare possibili danni ai componenti dell'unità. E' quindi della massima importanza effettuare una attenta pulizia delle tubazioni prima di procedere con l'installazione.

NOTA

E' necessario eliminare l'aria presente all'interno del circuito termocamino e caldaia attraverso le apposite valvole di sfogo vedi immagine ad inizio pagina.

Valvola servocomandata

I moduli **ECOKAM S** è corredato di due valvole servocomandate a 3 vie che gestiscono la circolazione del fluido nel modulo e di una valvola servocomandata 3 vie modulante che regola la produzione di acqua calda calda sanitaria.

Queste valvole servocomandate si compongono di un corpo a 3 vie con relativo otturatore e di un servomotore di azionamento. Il servomotore è inserito sul corpo valvola mediante un dispositivo ad innesto rapido a pressione (modello brevettato n.° 247929). Durante operazioni di manutenzione, qualora si renda necessario rimuovere il servomotore, l'operazione risulta estremamente semplificata.

Per l'estrazione del servomotore è sufficiente esercitare sullo stesso una trazione progressiva sino a produrre il distacco dal corpo valvola; per l'inserimento è necessario porre il servomotore sul corpo valvola in modo che la sua sede accolga l'asse di rotazione della valvola e quindi esercitare una pressione progressiva sino ad eseguire l'innesto.

NOTA


Non rimuovere la molla dalla propria sede sul servocomando.



Collegamento elettrico


Per i collegamenti elettrici è necessario accedere alle apposite morsettiere poste all'interno della scatola elettrica rimuovendo il coperchio metallico (come evidenziato dagli schemi).

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato. I moduli **ECOKAM S** richiedono i seguenti collegamenti elettrici:


- **L** = Fase 230V
- **N** = Neutro 230V
-  = Terra
- **TC** = Contatto con fase in uscita 230V da collegare ai contatti puliti del termostato termocamino (vedi schema 1) o alla centralina del termocamino (vedi schema 2)

NOTA: al momento del cablaggio eliminare il ponticello presente tra i morsetti.

SCHEMA 1 Termocamino dotato di termostato

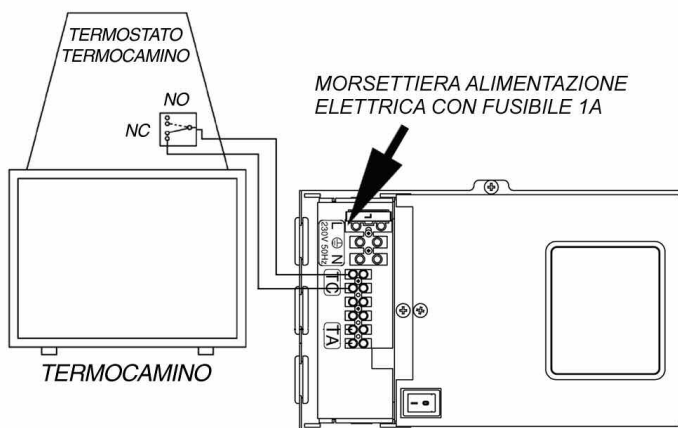

SCHEMA 2 Termocamino dotato di centralina

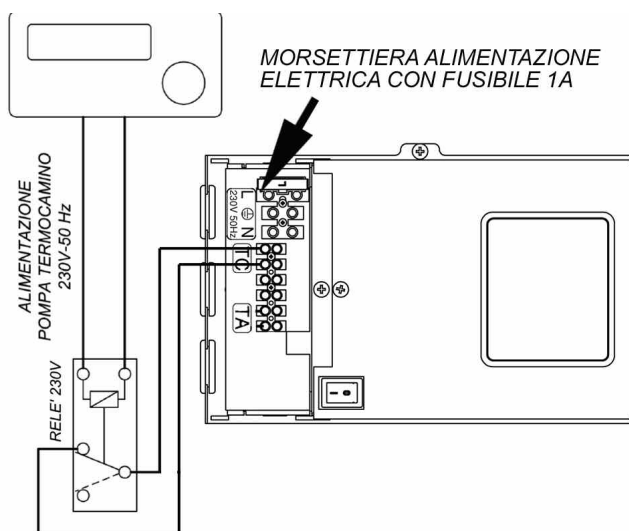

NOTA

Al superamento della temperatura impostata sul termocamino tramite termostato o centralina, i contatti TC devono passare dalla condizione di CHIUSURA a quella di APERTURA.

Display digitale



1. indicazione temperatura
 2. led rosso
 3. led verde
- A. diminuisce il valore
 - B. aumenta il valore
 - C. C - invio
 - D. D - ON/OFF



4. Per variare la temperatura impostata agire indifferentemente sul tasto "A" o "B"; il display indicherà un valore compreso tra 0 e 10. 0 corrisponde a circa 35 °C e 10 corrisponde a circa 50 °C. Premere il tasto "A" per diminuirlo o il "B" per aumentarlo. Premere quindi "INVIO" per accettare il valore o attendere 20 secondi.

Manutenzione

E' importante che il modulo **ECOKAM S** sia installato in posizione facilmente accessibile in modo da agevolare gli eventuali interventi di manutenzione da parte del personale qualificato.

Dismissione e fine vita del prodotto

Gli elementi costituenti l'imballo dei prodotti **COMPARATO** devono essere suddivisi in base alle proprie caratteristiche e devono essere riposti in appositi luoghi di raccolta differenziata. Al momento della dismissione dell'apparecchio, si dovrà provvedere allo smaltimento delle parti costituenti il modulo in modo differenziato. **ECOKAM S** è composto principalmente da materiali che li rendono smaltibili nel totale rispetto dell'ambiente. Per lo smaltimento fare riferimento ai regolamenti locali e non disperde il prodotto o parte di esso nell'ambiente.



1. Nel momento in cui si alimenta l'apparecchiatura, viene indicata sul display, per alcuni secondi, la versione del software installata.



2. Immediatamente dopo appare la scritta "OFF" se l'apparecchiatura l'ultima volta che è stata alimentata si trovava in questa condizione (condizione di default all'acquisto). Per l'accensione premere una volta il tasto "ON/OFF": il display si presenterà quindi come al punto 3.



3. Il display visualizza la temperatura rilevata dalla sonda, il modulo è in funzione. Nel caso di mancanza di alimentazione, alla riaccensione non occorre l'intervento dell'operatore; il modulo riprende a lavorare con le ultime impostazioni programmate. Per spegnere premere il tasto "ON/OFF": apparirà la scritta "OFF" se l'apparecchiatura resta alimentata.

